



TEMAT	Przebudowa, remont i doociepnie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przybudową wejścia do piwnicy, przybudową budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50/-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 004/1 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kosiński upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data	Faza	www.murac-budownictwo.pl m o r z e c budownictwo
1:1000	12.2017	PW	
Nr rysa	Temat		
E29	SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKA0		

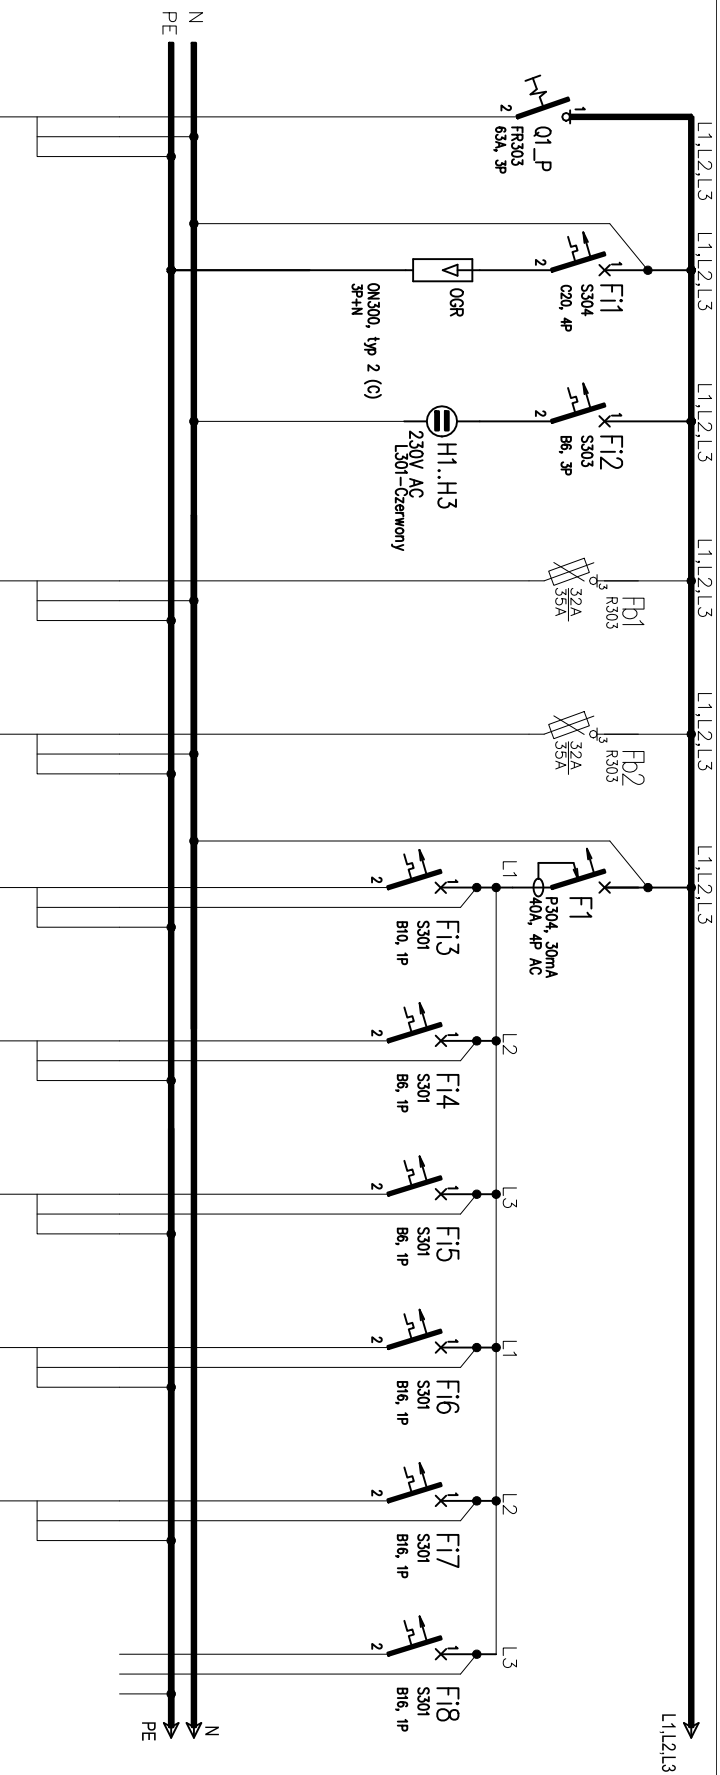

Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWKA0/1	RWKA0/2	RWKA0/3	RWKA0/4	RWKA0/5	RWKA0/6	RWKA0/7	RWKA0/8
Opis	Zasilanie z RC2	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Rozdzielnica RWKA1	Rozdzielnica RWKA2	Nowetrzak	Pompi skroplin	Pompi skroplin	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. AO.2	Gniazdo 230V podgrzewacz pom. AO.3	REZERWA
Moc, kW	15,56kW			4,69kW	10,65kW						
Typ kabla/przewodu	YKYžo			YKYžo	YKYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	YDYžo	
Przekrój	5x16mm²			5x16mm²	5x16mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x2,5mm²	3x2,5mm²	



Rozdzielnica wñukowa, obudowa izolacyjna, IP40, IK07, wyposaŹona w drzwi zamykane na klucz, 4x18 modułów, wymiary 800x493x118mm (wys. x szer. x gł.) np. Legrand Practibox lub równowaŹna

RWKA0/9	RWKA0/10	RWKA0/11	RWKA0/12	RWKA0/13
Centrala wentylacyjna CW-1	Nagrzewnica	REZERWA	Zasilanie windy	Zasilanie obwodów pomocniczych windy
YDYzo	YDYzo		YKYzo	YKYzo
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²		5x10mm ²	3x1,5mm ²