




TEMAT	Pozbrojenia, remont i doprowadzenie budynku Szkoły Okręgowo w Stefcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1-150-119 w Stefcach.
LOKALIZACJA	Numer działki: 182, 173 i 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 164-001_1_1_miejsce Stefcie
INWESTOR	Miejsc. Stefcie Sad Okręgowy w Stefcach Sądowna 2, 08-100 Stefcie
PROJEKTANT	Inżynier Michał Kołasiński upr. nr LUB/02/41/PJWCE/12 w specjalności inspekcji do projektowania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	Inżynier Jacek Jarosław Korczyński upr. nr LUB/02/71/PJWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
Status	Data 12.2017
Faza	PW
Nr rys.	E32
Tytuł:	SCHEMAT ROZDZIAŁNICY RWK43

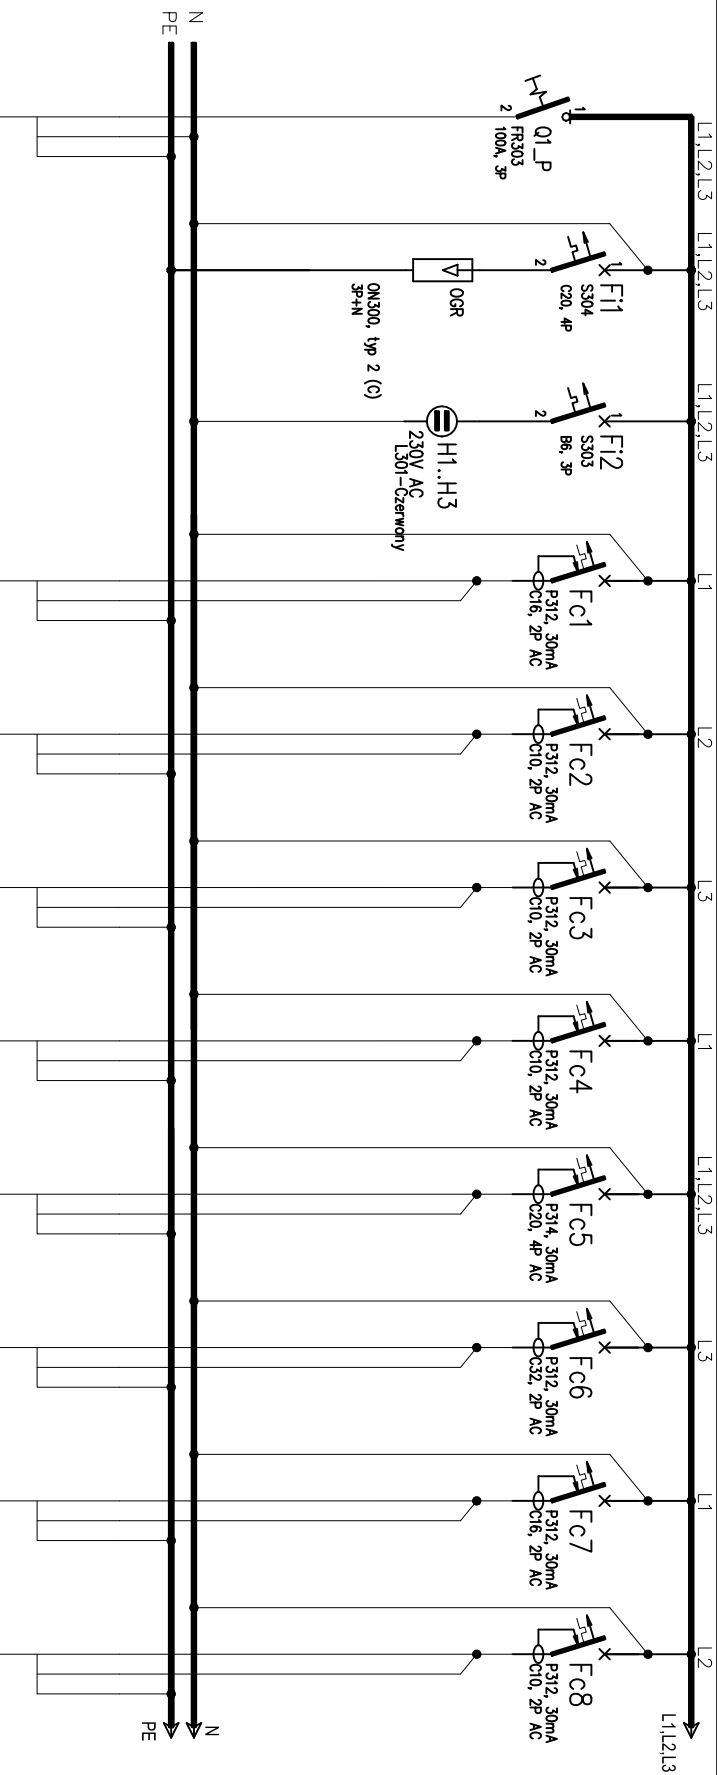


Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	RWKA3/1	RWKA3/2	RWKA3/3	RWKA3/4	RWKA3/5	RWKA3/6	RWKA3/7	RWKA3/8
Opis	Zasilanie z RG	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	jedn. zewn. klimatyzacji SERW-1	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-1	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-2	jedn. zewn. klimatyzacji SPUT-3	jedn. zewn. klimatyzacji VRF-1	Chłodnica QH-1	Chłodnica QH-2	jedn. zewn. klimatyzacji
Moc, kW	42,55kW										
Typ kabla/przewodu	YXXS			YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo	YKYžo
Przekrój	5x35mm²			3x2,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	5x4mm²	3x10mm²	3x2,5mm²	3x1,5mm²

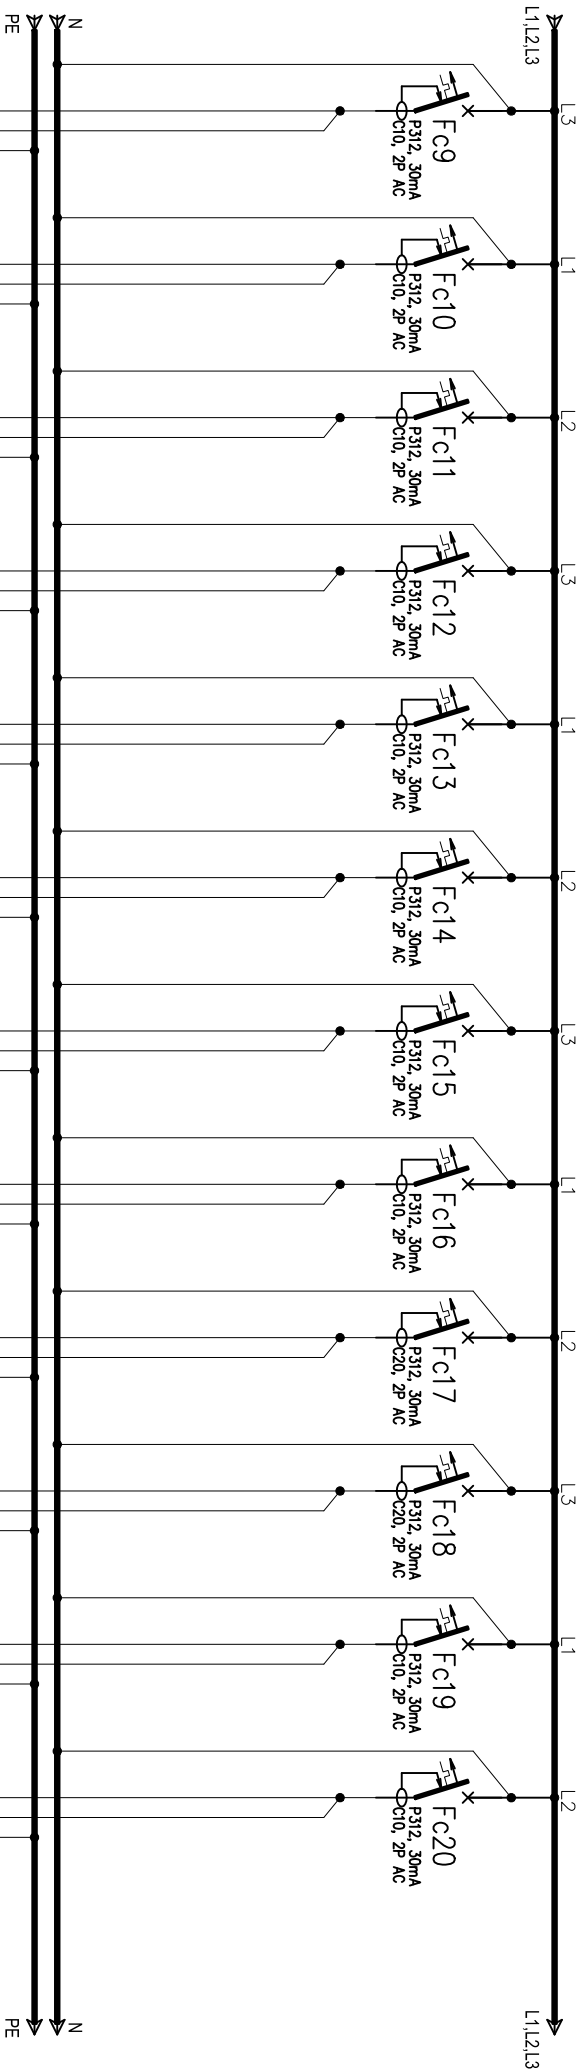

RWKA3/9	RWKA3/10	RWKA3/11	RWKA3/12	RWKA3/13	RWKA3/14	RWKA3/15	RWKA3/16	RWKA3/17	RWKA3/18	RWKA3/19	RWKA3/20
jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji
YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20	YKY20
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x4mm ²	3x4mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²




RWKA3/21	RWKA3/22	RWKA3/23	RWKA3/24	RWKA3/25	RWKA3/26	RWKA3/27	RWKA3/28
jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji	jedn. zewn. klimatyzacji
YKVZO	YKVZO	YKVZO	YKVZO	YKVZO	YKVZO	YKVZO	YKVZO
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x4mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²



RWKA3/29	RWKA3/30	RWKA3/31	RWKA3/32	RWKA3/33	RWKA3/34
Kabel grzejny w rynnę i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnę i rurze spustowej	Kabel grzejny w rynnę i rurze spustowej	Kabel grzejny na dachu	Kabel grzejny na dachu	Kabel grzejny na dachu
YKYzo	YKYzo	YKYzo	YKYzo	YKYzo	YKYzo
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x1,5mm ²	3x4mm ²	3x4mm ²	3x4mm ²

RYSEUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICY RWKA3



Rozdzielnica natynkowa, obudowa izolacyjna, IP66, IK10,
wyposażona w drzwi zamykane na klucz ,
wymiary 800x600x300mm (wys. x szer. x gł.)
np. Legrand Marina lub równoważna