
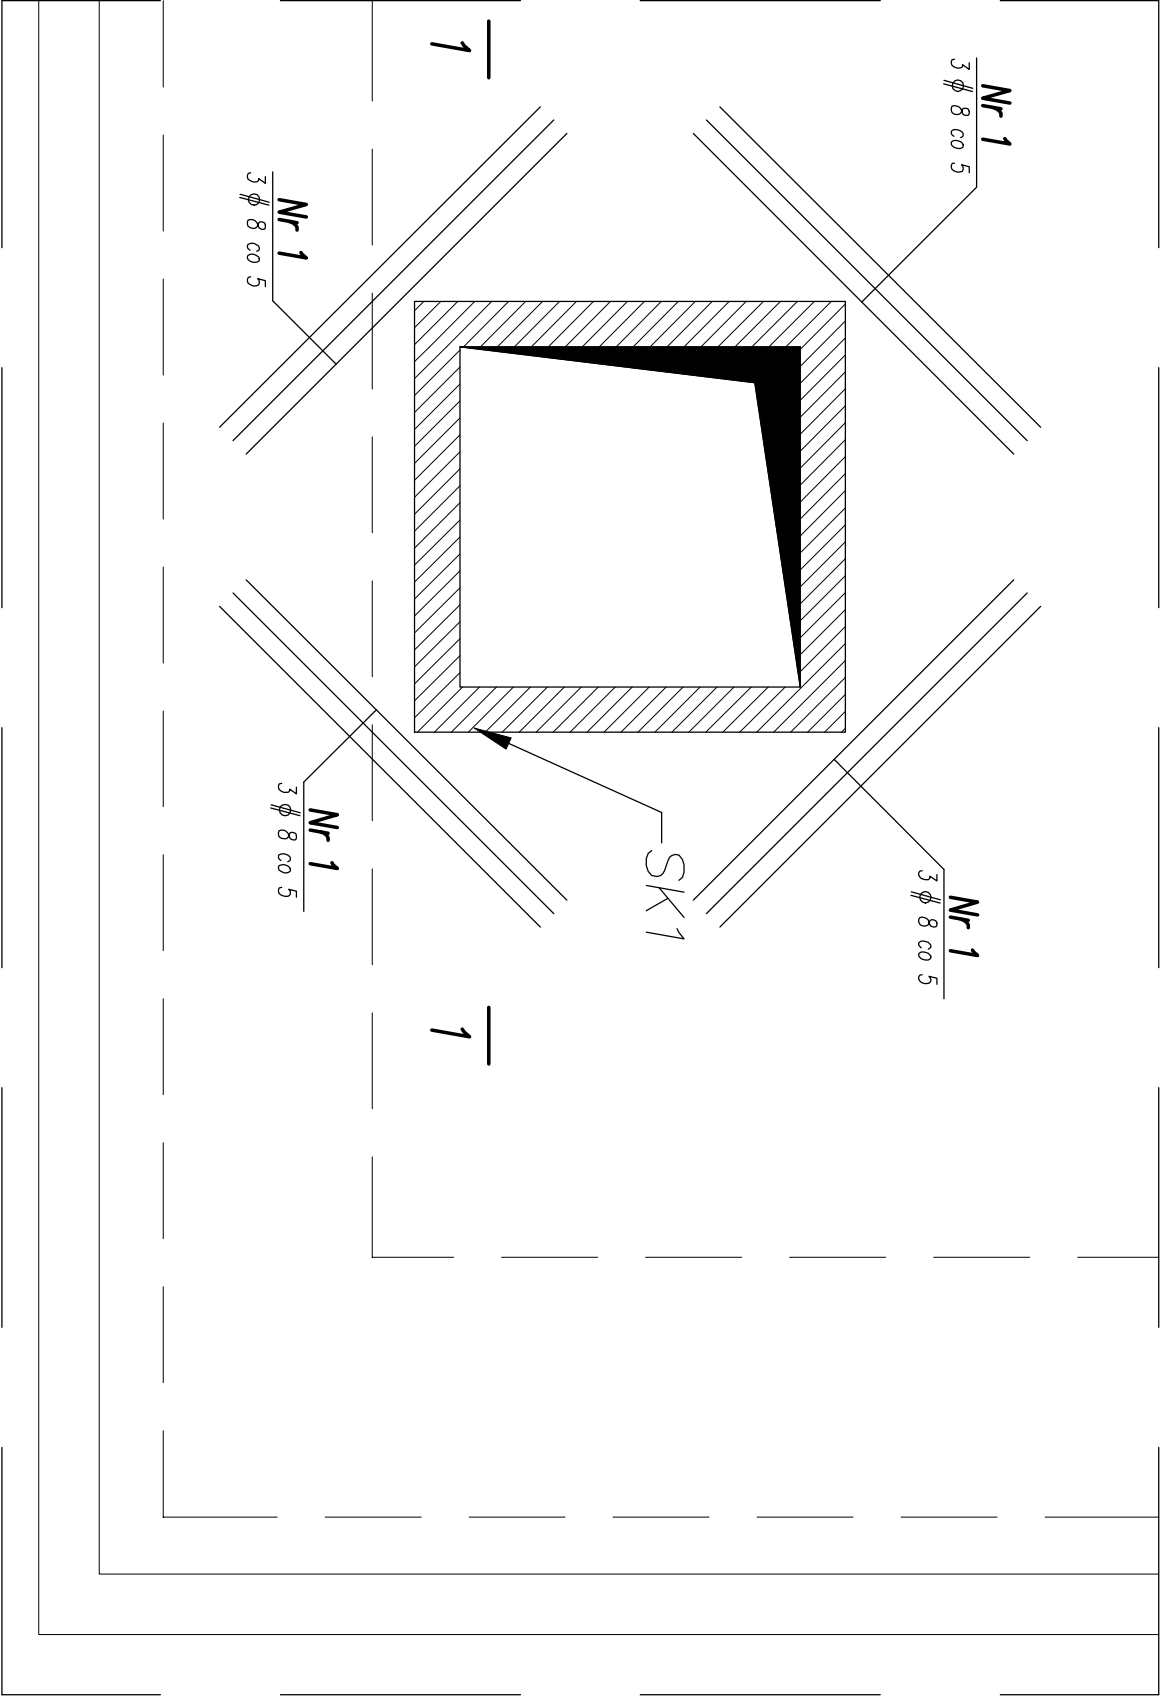


Umieszczenie otworu



Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa główna \varnothing A–IIIIN (RB500W)
Stal kształtowa S235
Otulina 2,5cm

Uwagi:

- Etapy osadzania skrętek stalowych:
- Zbicie tynku z sufitu.
 - Wykonanie bruzd poziomych w stropie. Bruzda powinna mieć szerokość większą o 4mm od średnicy stosowanego zbrojenia. Długość bruzdy powinna wynosić min. 120cm.
 - Oczyszczenie bruzd za pomocą sprężonego powietrza a następnie wody pod ciśnieniem.
 - Wypełnienie bruzd zaprawą. W pierwszej kolejności na grubość około 10mm.
 - Ułożenie skrętek stalowych w bruzdach częściowo wypełnionych zaprawą.
 - Całkowite wypełnienie bruzdy z zatopionym zbrojeniem wzmacniającym muru.

Uwagi:

Niniejszy rysunek rozpatrywać z rysunkiem KW7

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr: 182 oraz części działek nr: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 004/1 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARION MARZEC NIP: 684-182-66-20 ul. Nowohucka 82a, 30-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl	M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY		
FAZA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Fitiński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000		
OPRACOWAŁ(A)	mgr inż. Paweł Bochnack mgr inż. Anna Szymczyk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. nr MAP/0088/PWOK/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
TYTUŁ RYSUNKU	NOWY OTWÓR POD WYŁAZ DACHOWY - BUDYNEK B		
SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: KW4	DATA: 11.2017r	